

До 255 электросчетчиков на один интерфейс RS-485 КЦС-ИРМ, с использованием (при необходимости) повторителей интерфейса (см. РЭ на подключаемый прибор учета электроэнергии)

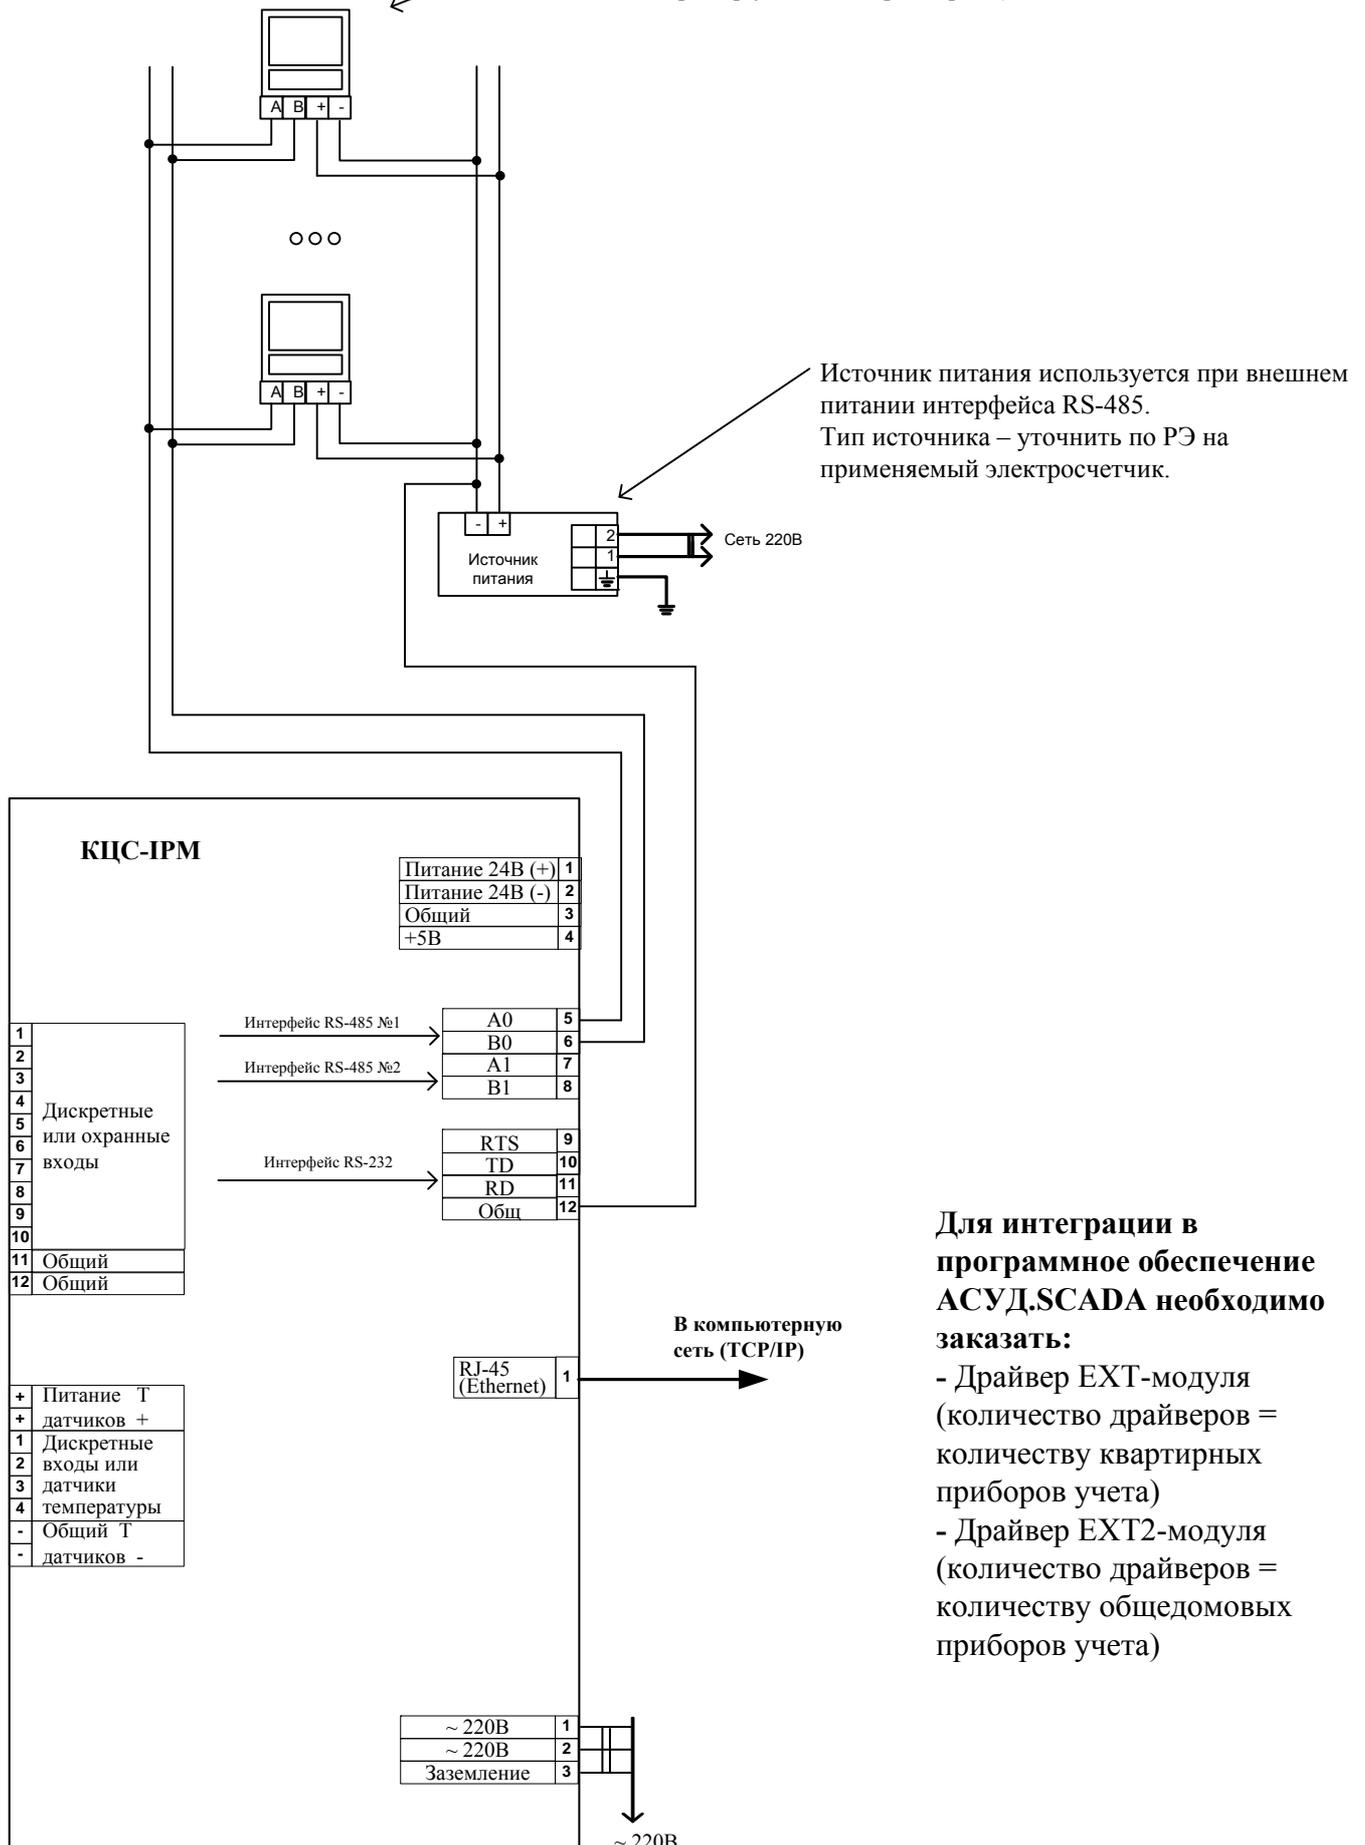


Рис. Б 4.4.1-3 Схема подключения концентратора цифровых сигналов ИРМ (КЦС-ИРМ) и приборов учета электроэнергии по интерфейсу RS-485. Питание интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего или встроенного в электросчетчик источника питания.