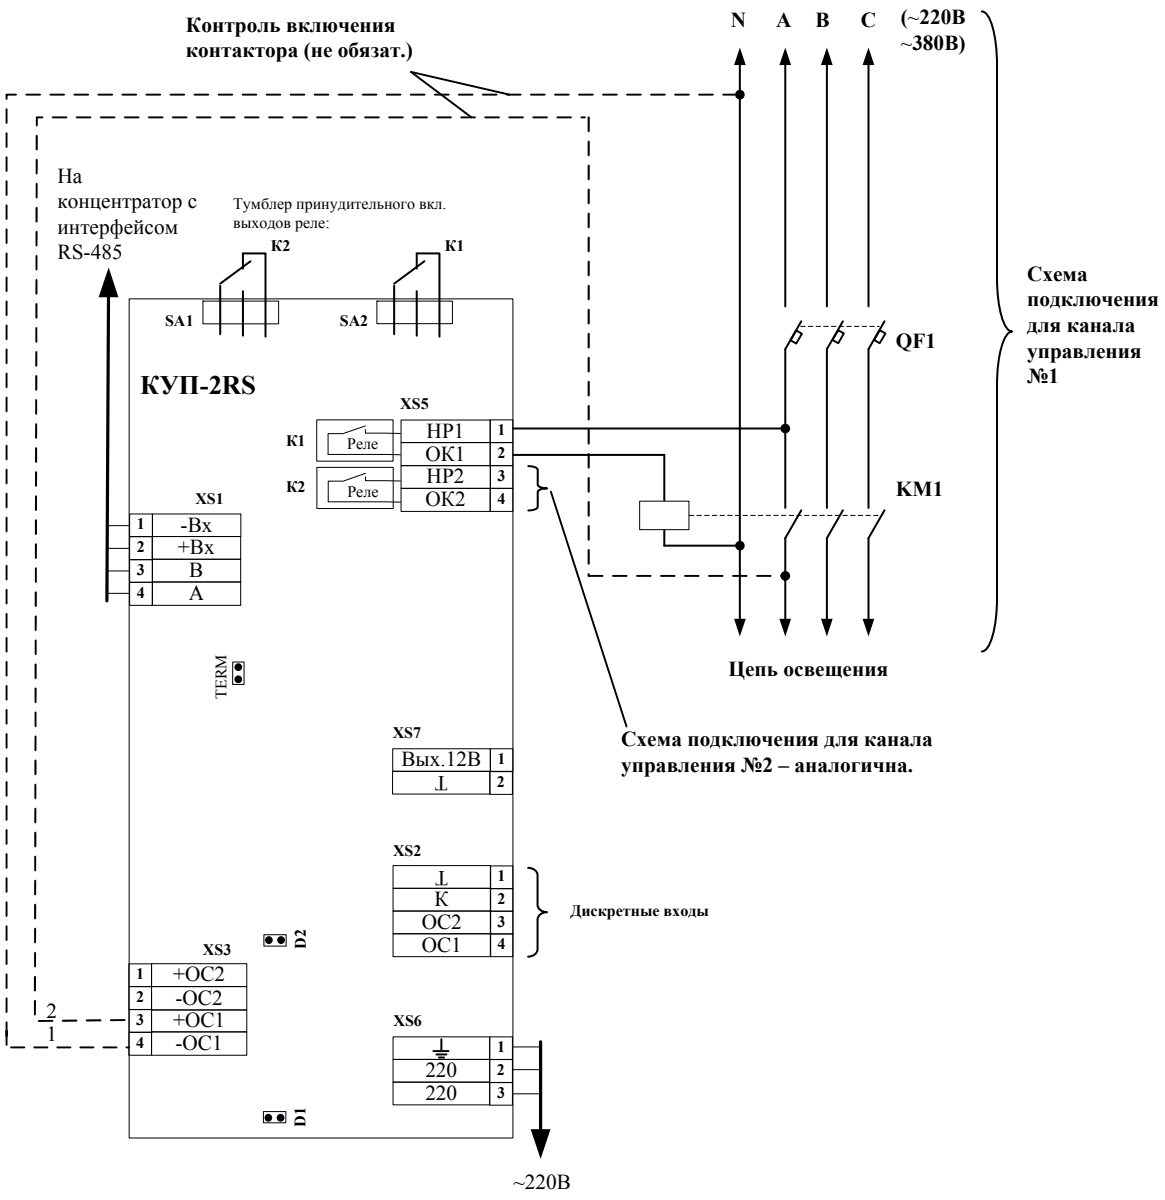


**Рис. Б 2.4.3** Схема подключения концентратора управляющего - 2RS (КУП-2RS) для управления освещением.

Перемычки «D1...D2» удалить.
Перемычка «TERM» для включения терминатора RS-485 (перемычки устанавливаются у первого и последнего в линии устройств).