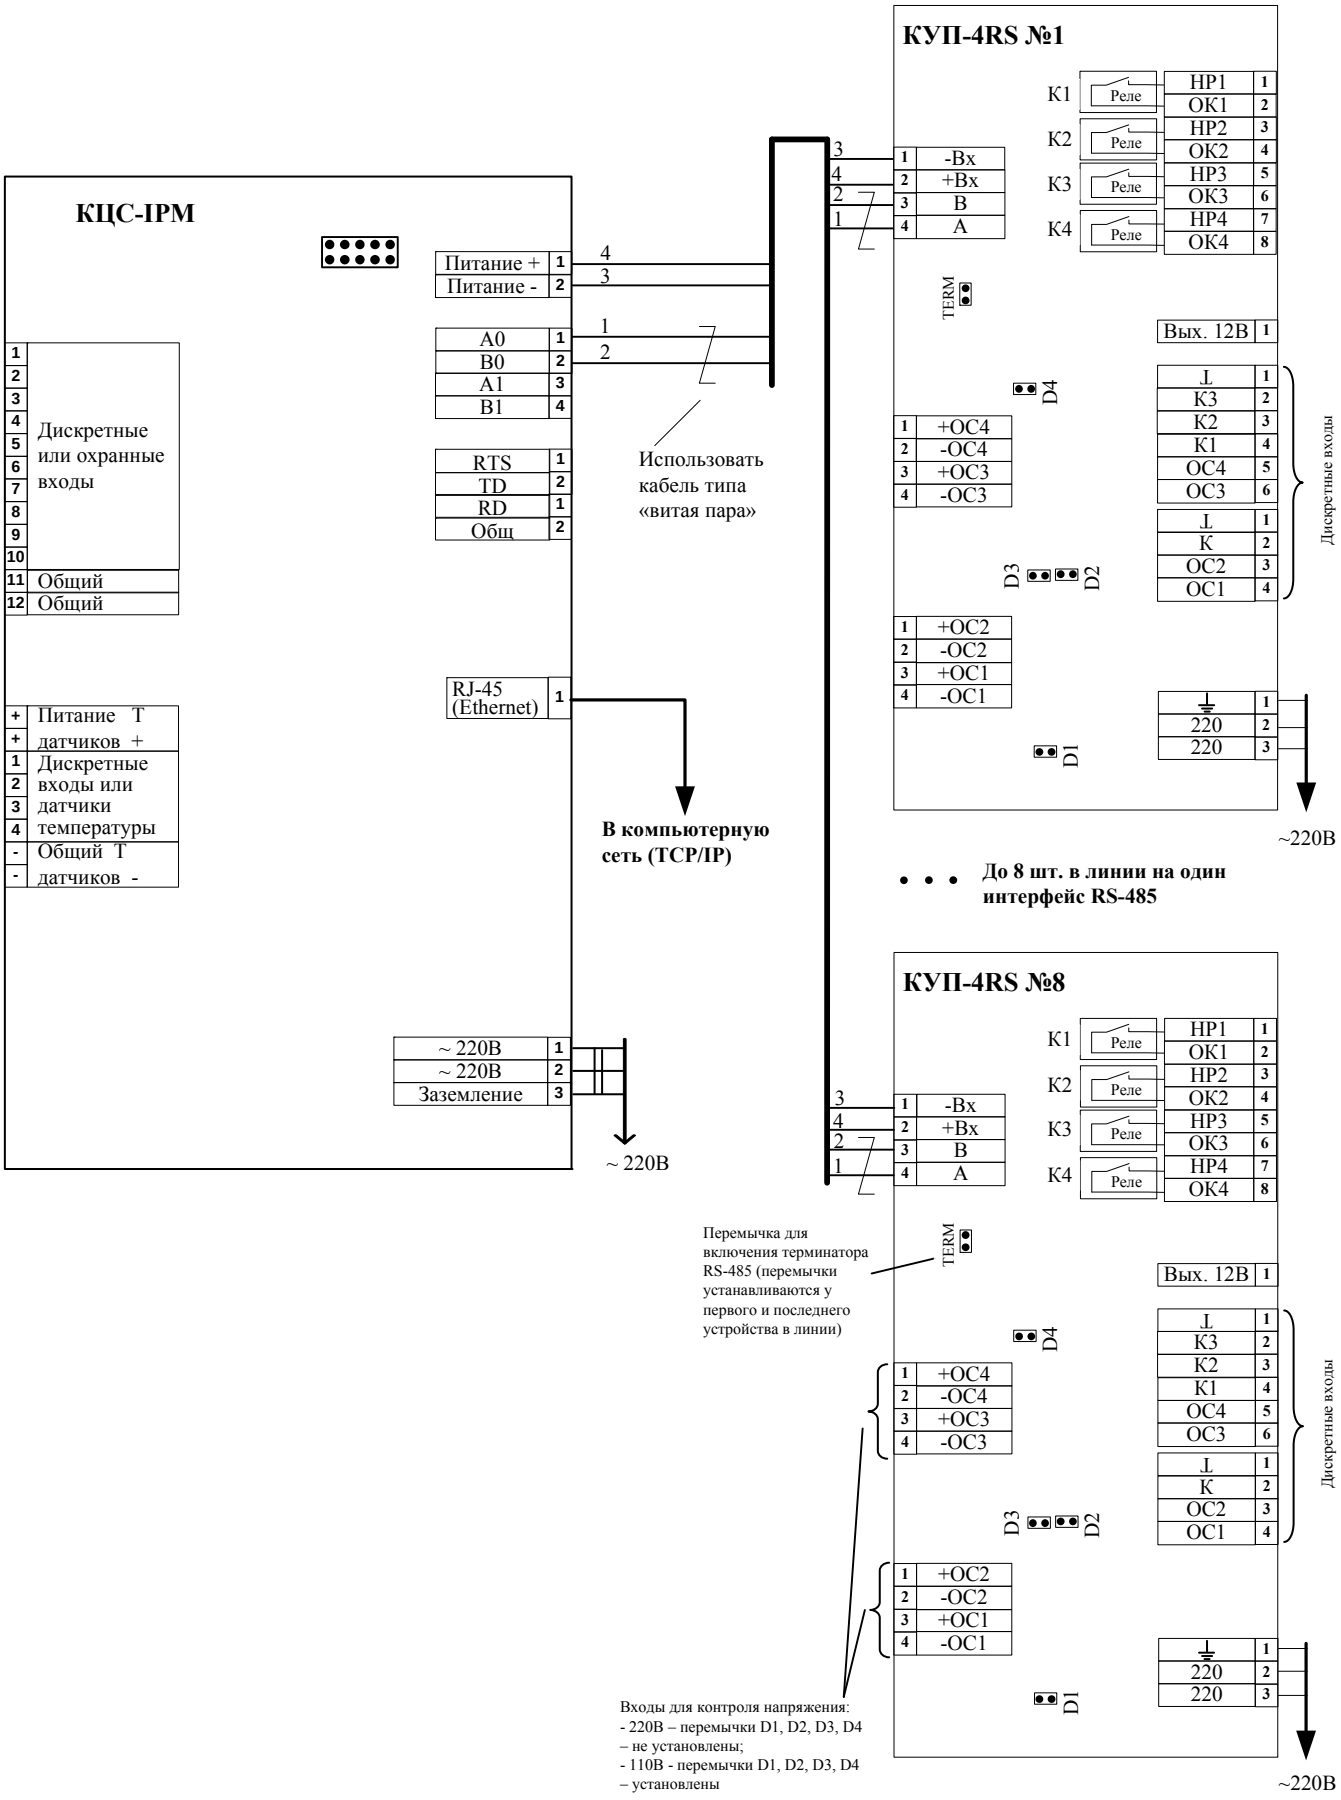

Рис.Б 2.5.6 Схема подключения концентратора цифровых сигналов IPM (КЦС-IPM) и КУП-4RS. КУП-2RS подключаются однотипно в количестве до 8 шт. на каждый интерфейс RS-485.