


## Вариант №1. Подключение через цифровой интерфейс

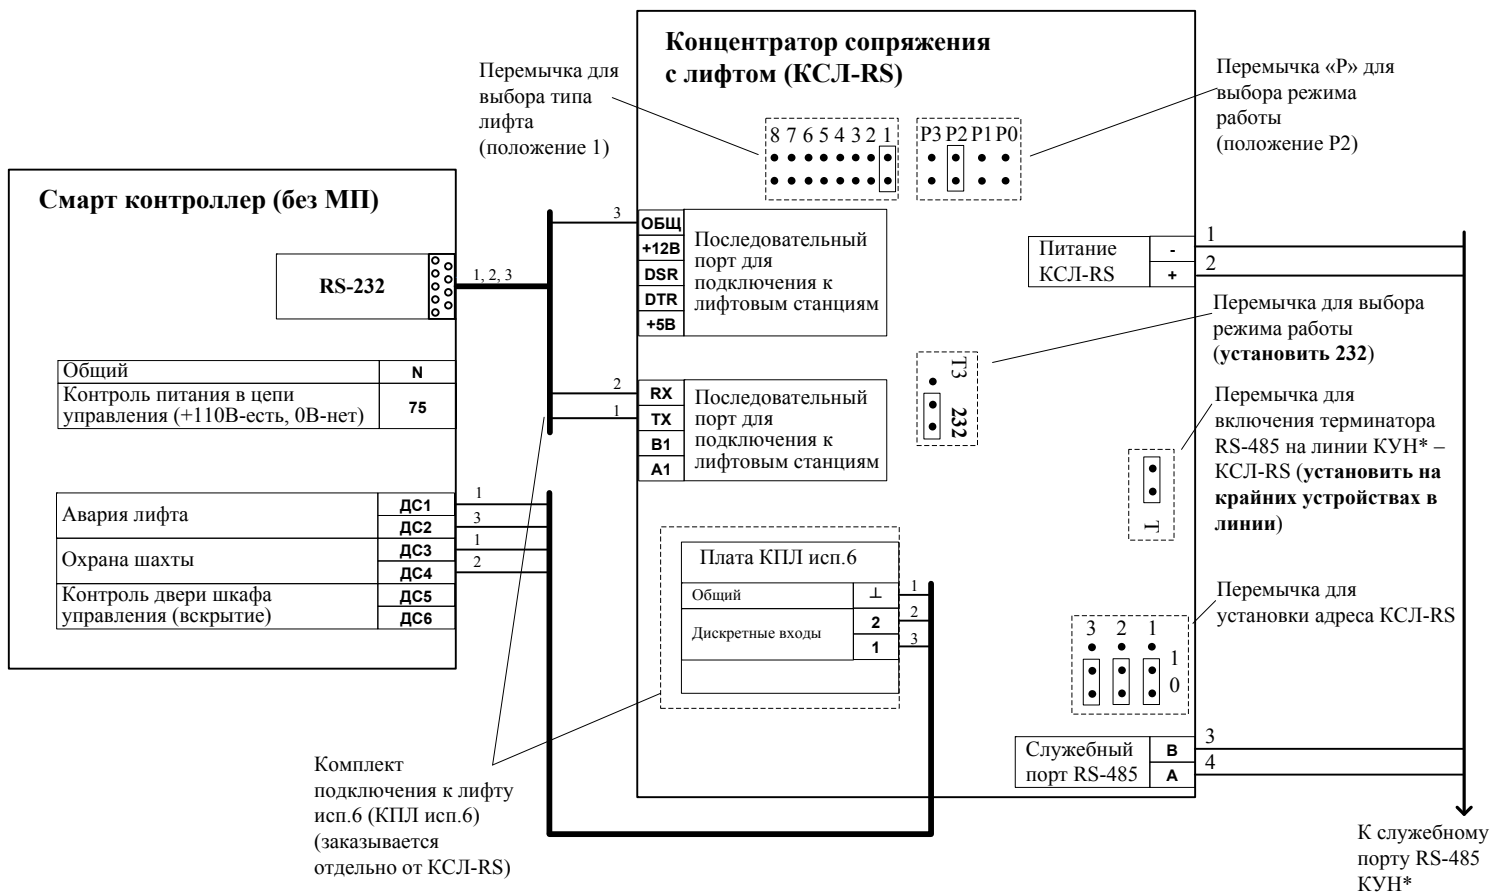

## Вариант №2. Подключение через «сухие контакты»

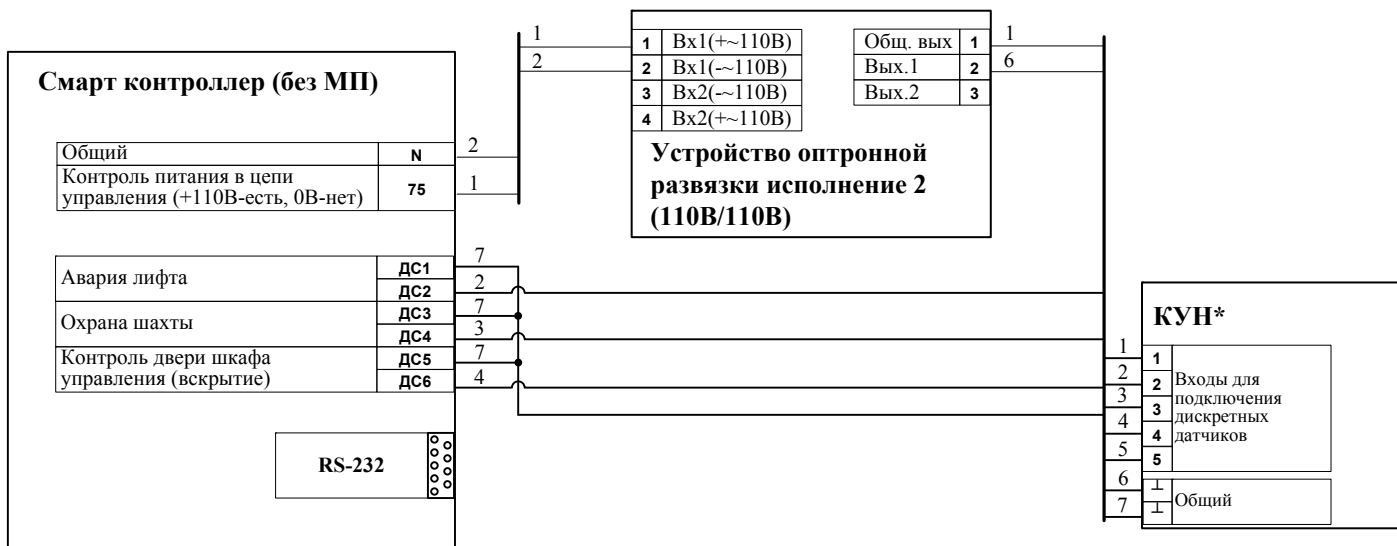


Рис. Б 4.1.17\_02 Схема подключения станции управления лифтом «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР» к КУН\*.  
 (Оптронные развязки установить в шкафу управления).

\*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4