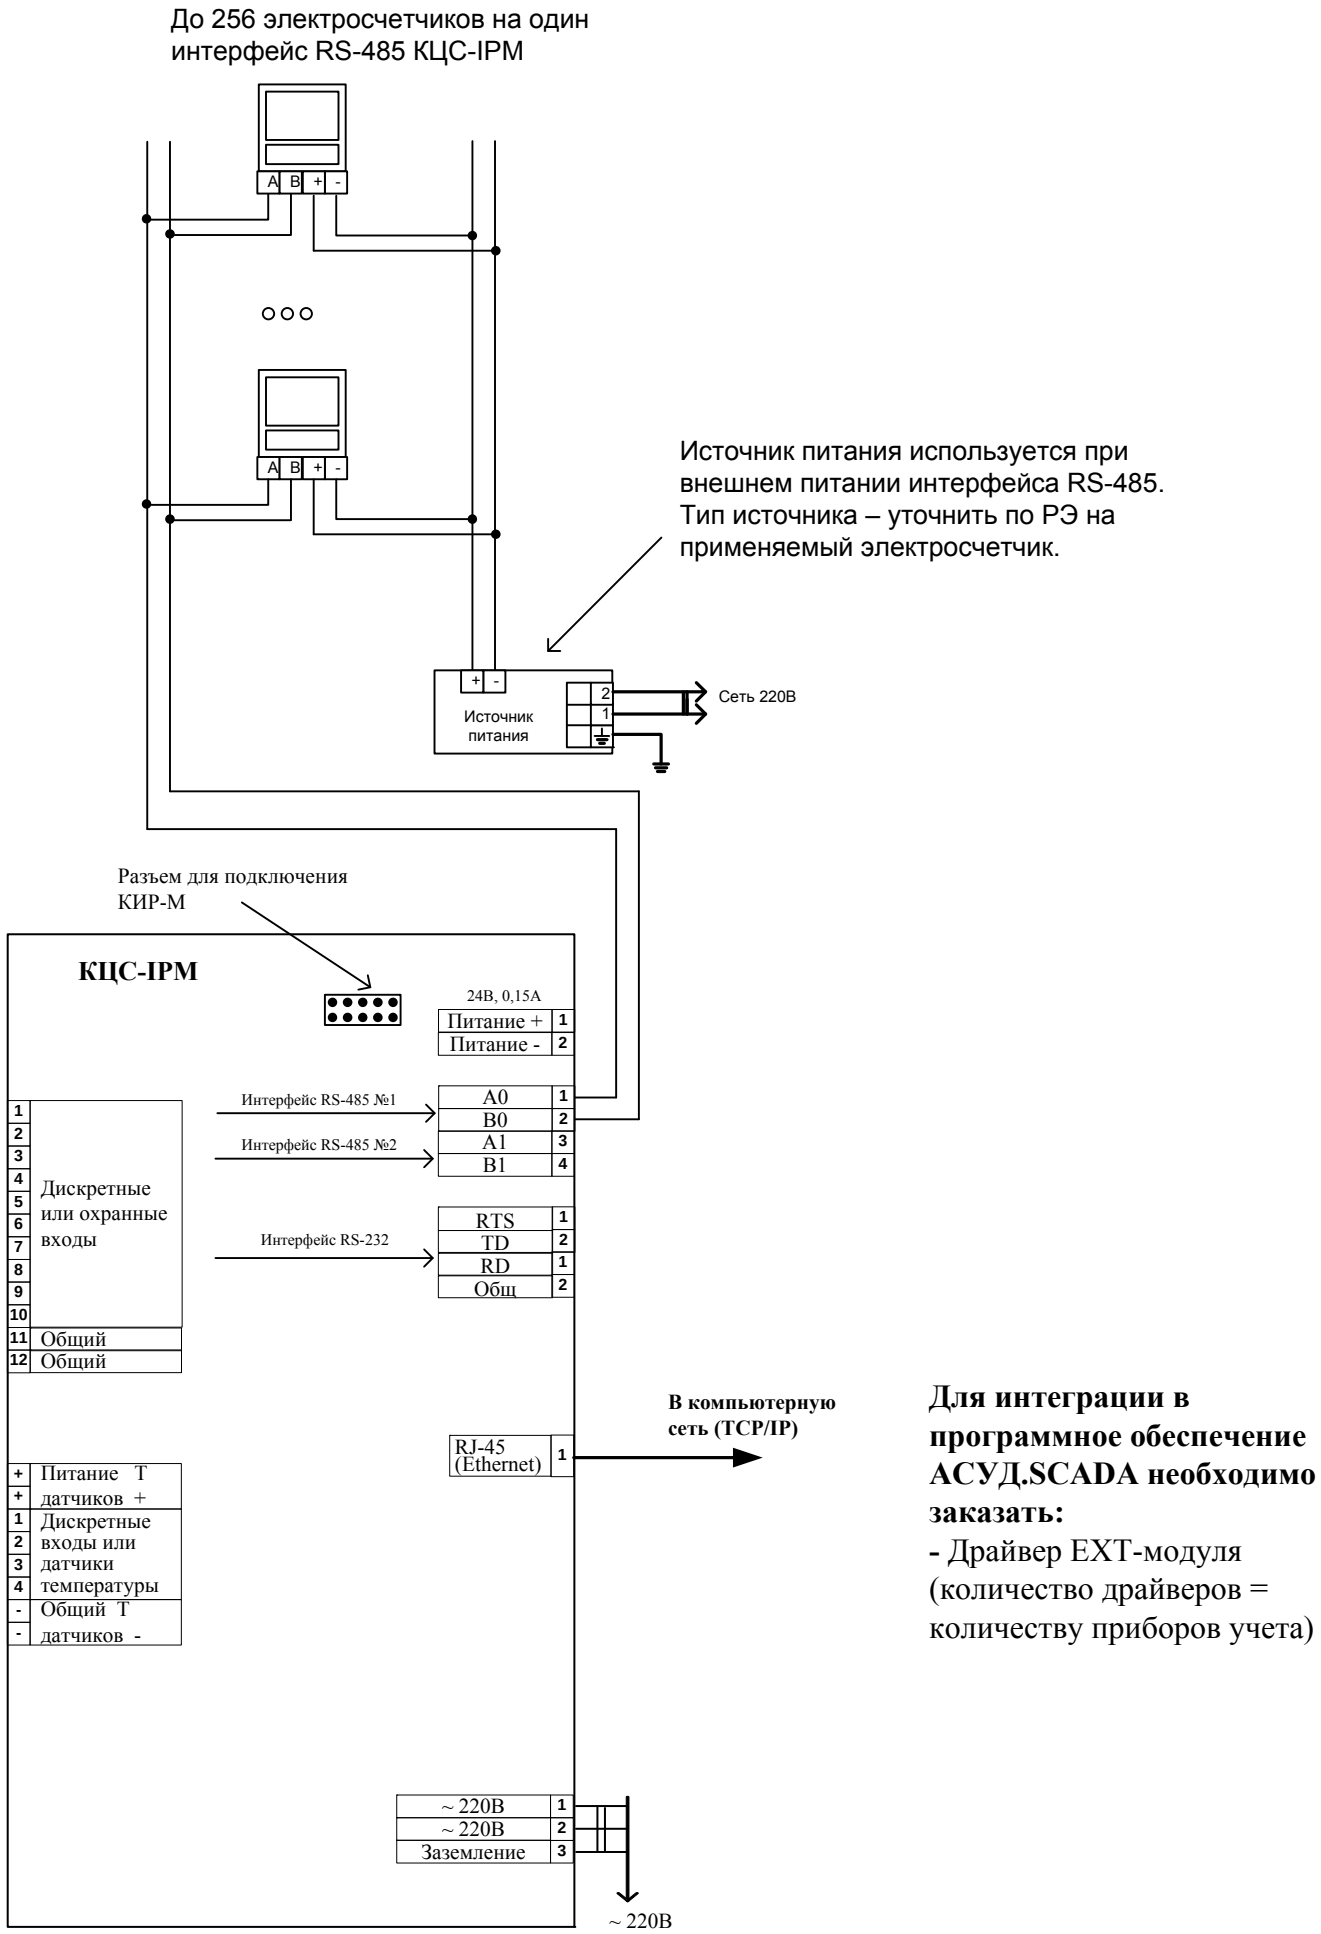

Для интеграции в программное обеспечение АСУД.SCADA необходимо заказать:

- Драйвер EXT-модуля (количество драйверов = количеству приборов учета)

Рис. Б 4.4.1-2 Схема подключения концентратора цифровых сигналов IPM (КЦС-IPM) и приборов учета электроэнергии по интерфейсу RS-485. Питание интерфейса RS-485 осуществляется от внешнего или встроенного в электросчетчик источника питания.