

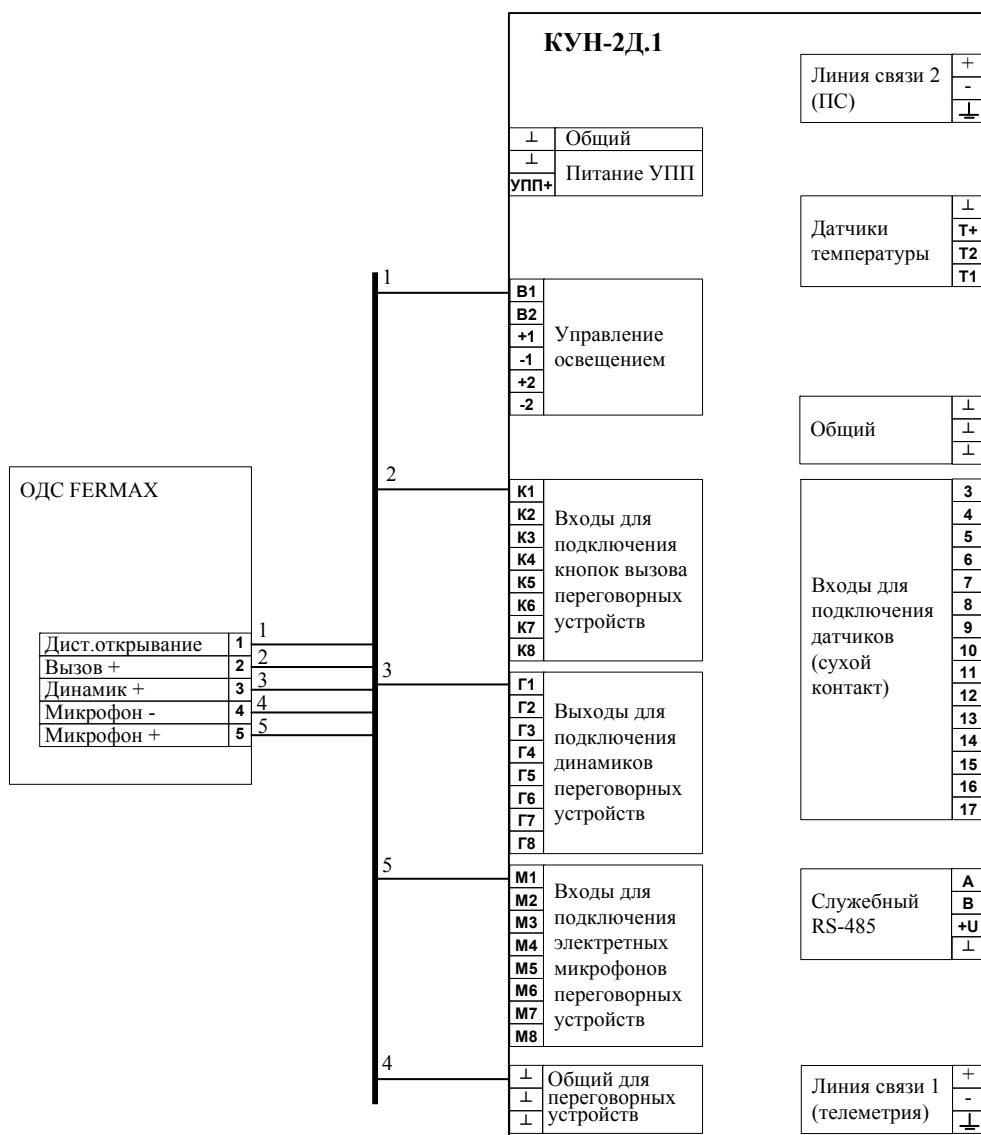


Рис. Б 4.2.4 Схема подключения КУН-2Д.1 к модулю сопряжения ОДС FERMAX домофона «FERMAX».