



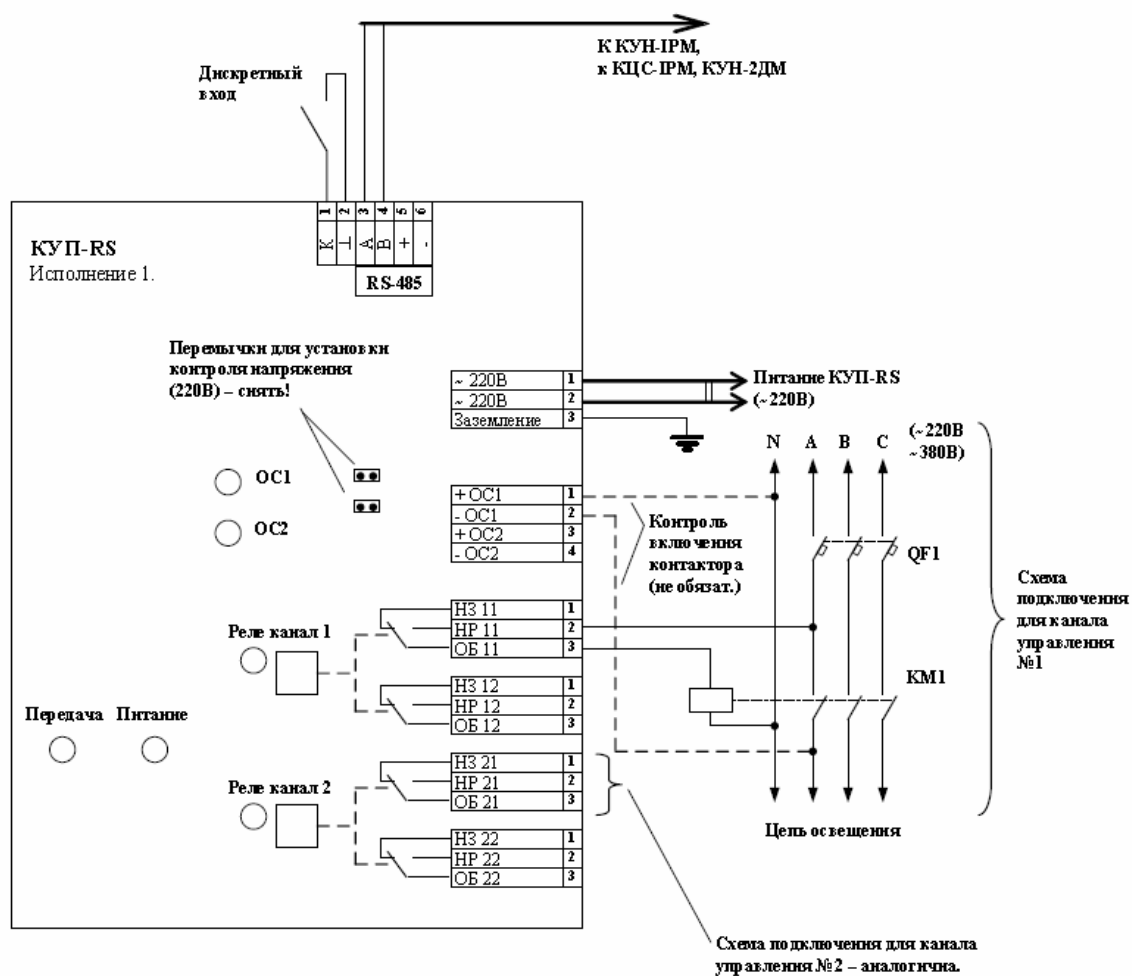

КМ1 – Электроконтактор (пускатель).
QF1 – Автоматический выключатель.

Рис. Б 2.4.1 Схема подключения КУП-RS (исполнение 1) для управления освещением.

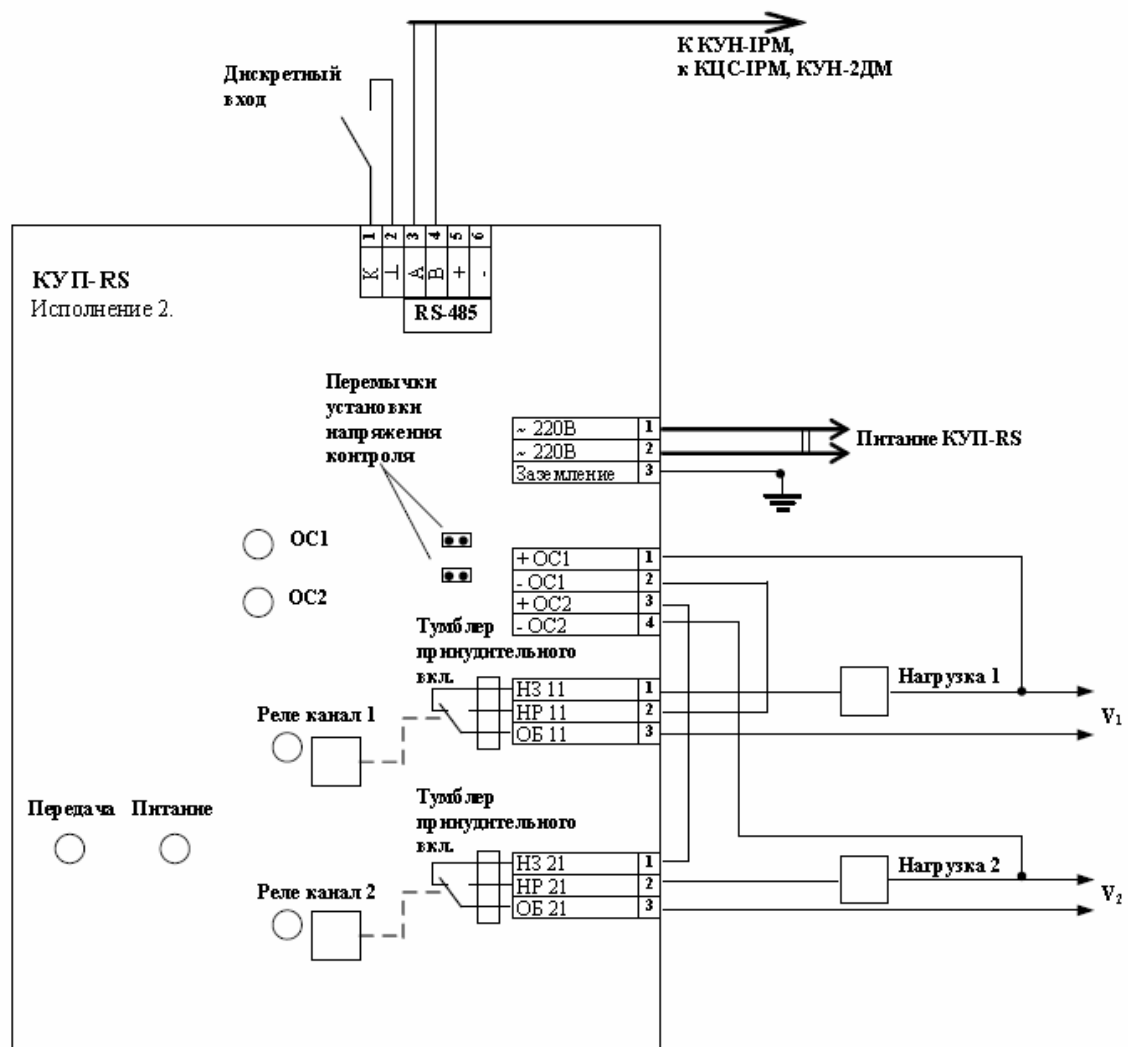

Канал 1 – отключение нагрузки 1 и контроль срабатывания реле.
 Канал 2 – включение нагрузки 2 и контроль срабатывания реле.
 Напряжение контроля > 110В и < 220В переключка (дрампер) не установлен.
 Напряжение контроля > 24В и ≤ 110В переключка установлена.

Рис. Б 2.4.2 Схема подключения КУП-RS (исполнение 2).