


Вариант №1. Подключение через цифровой интерфейс

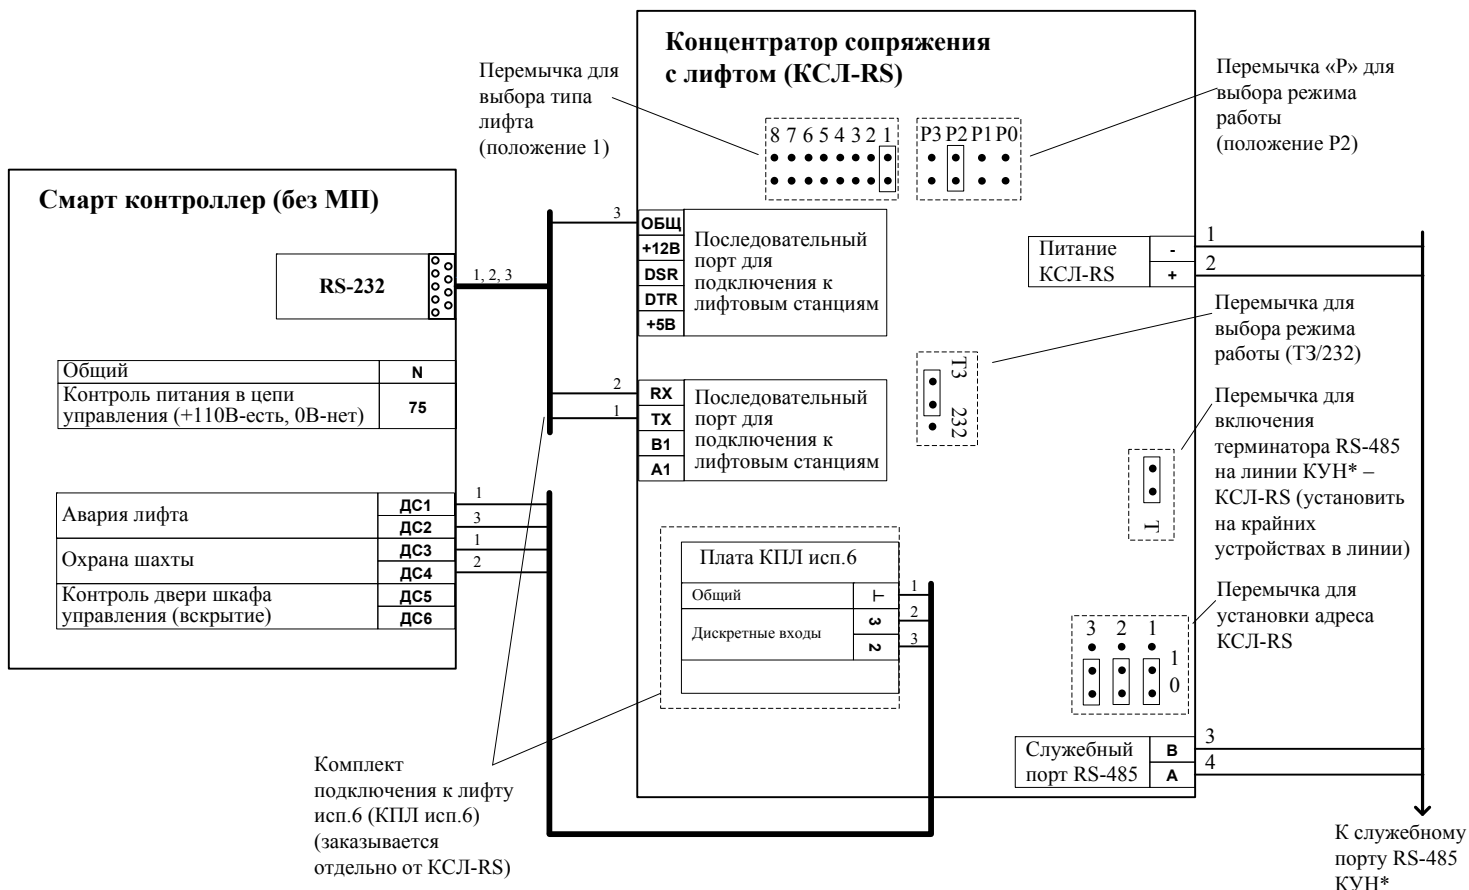

Вариант №2. Подключение через «сухие контакты»

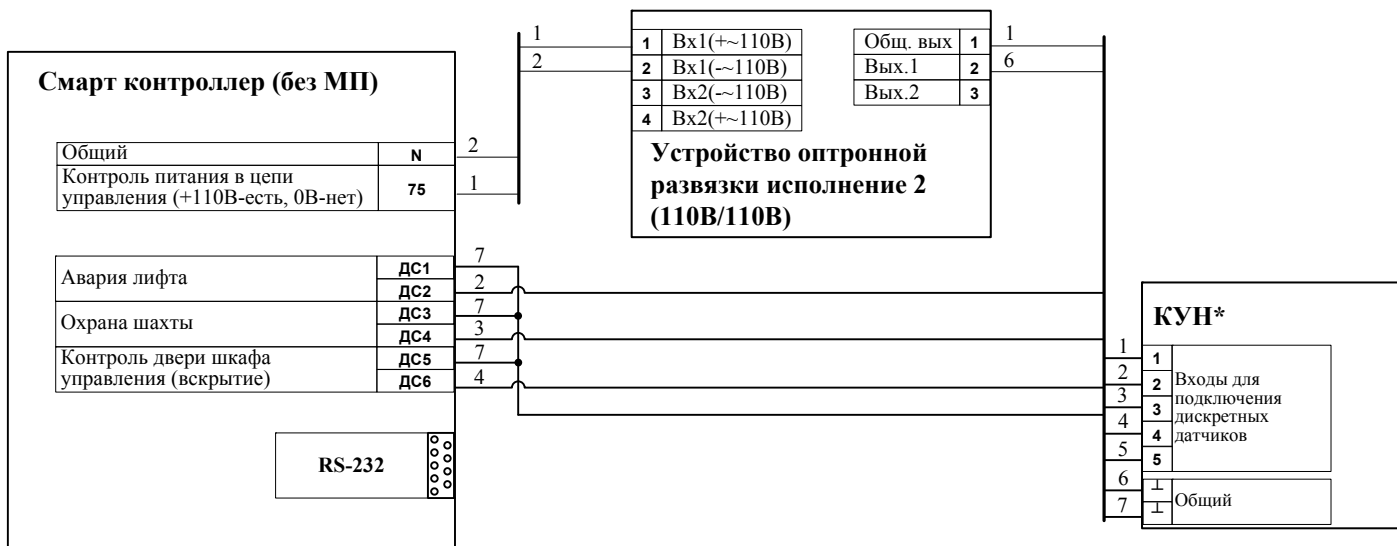


Рис. Б 4.1.17 Схема подключения станции управления лифтом «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР» к КУН*.
(Оптронные развязки установить в шкафу управления).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4